


REATOR VAPOR DE SÓDIO

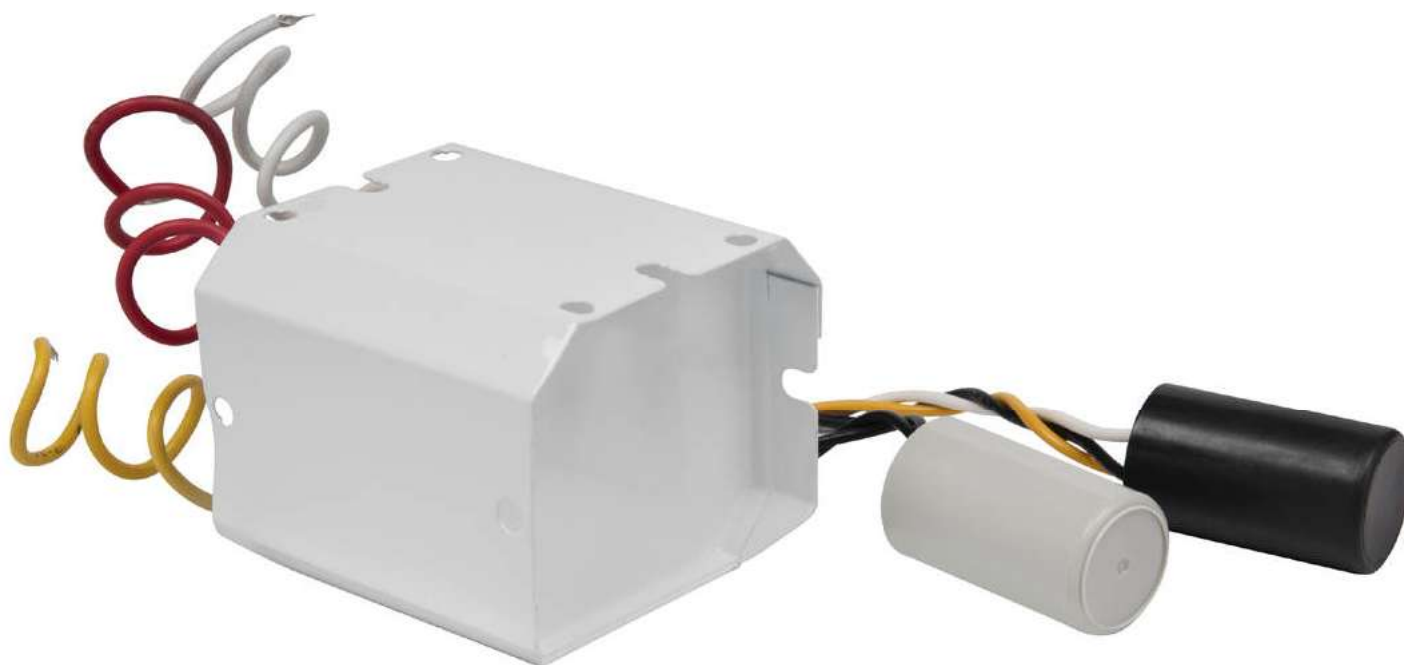

*Reator para lâmpadas vapor de sódio;

*Atendimento norma NBR 13593;

*Selo ENCE.

figura 1

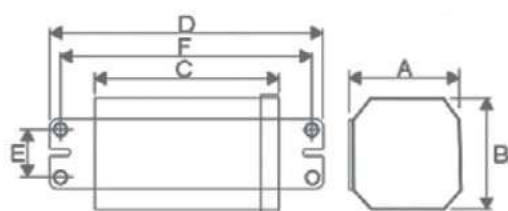


figura 2

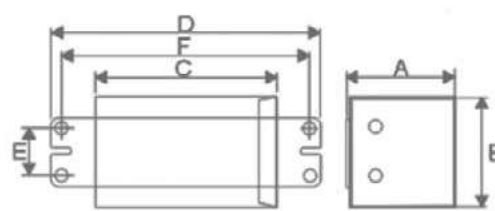


figura 3


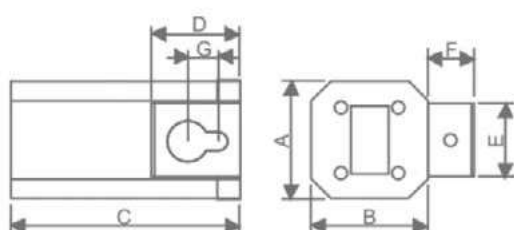


figura 4

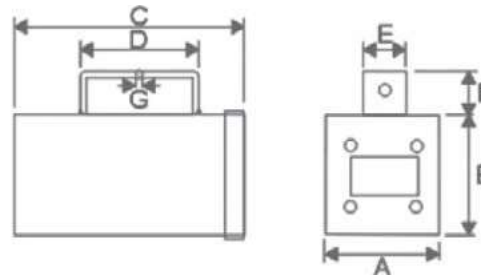

REATOR VAPOR DE SÓDIO

REATOR INTERNO

Código	Referência	Potência (W)	Corrente de Rede (A)	Fator de Potência	Perdas (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)	Distância máx. entre Reator e Lâmpada (m)	Tipo de Ignitor	Figura
00906	RVSI-70/62 AFP	70	0,4	0.92	14	62	70	84	113	44	99	1,35	12	IVSAP-2300	1
01701	RVSI-100/62 AFP	100	0,58	0.92	17	62	70	84	113	44	99	1,3	3	IVSAP-4500	1
00908	RVSI-150/62 AFP	150	0,8	0.92	22	79	90	89	127	44	113	2,1	3	IVSAP-4500	1
00889	RVSI-250/62 AFP	250	1,3	0.92	30	79	90	115	150	44	136	3,59	3	IVSAP-4500	1
00890	RVSI-400/62 AFP	400	2,05	0.92	38	87	100	132	170	50	153	4,43	3	IVSAP-4500	1
01943	RVSI-1000/62 AFP	1000	5,1	0.92	58	123	133	182	218	50	198	10,8	12	ICVM-4500	2

*Como qualquer equipamento elétrico, é recomendado o uso de dispositivos de proteção, como fusível e disjuntor, em cada ponto de iluminação.

*Modelos PROCEL sob consulta.

REATOR EXTERNO

Código	Referência	Potência (W)	Corrente de Rede (A)	Fator de Potência	Perdas (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)	Distância máx. entre Reator e Lâmpada (m)	Tipo de Ignitor	Figura
00900	RVSE-70/62 AFP	70	0,4	0.92	14	68	59	132	87	60	51	30	1,74	12	IVSAP-2300	3
01703	RVSE-100/62 AFP	100	0,56	0.92	17	68	59	132	87	60	51	30	1,84	3	IVSAP-4500	3
00902	RVSE-150/62 AFP	150	0,8	0.92	22	74	87	132	87	60	51	30	2,63	3	IVSAP-4500	3
00892	RVSE-250/62 AFP	250	1,3	0.92	30	74	87	147	87	60	51	30	2,82	3	IVSAP-4500	3
00891	RVSE-400/62 AFP	400	2,05	0.92	38	83	97	172	87	60	51	30	3,65	3	IVSAP-4500	3
01251	RVSE-1000/62 AFP	1000	5,1	0.92	58	133	123	242	141	38	53	18	13,1	12	ICVM-4500	4

*Como qualquer equipamento elétrico, é recomendado o uso de dispositivos de proteção, como fusível e disjuntor, em cada ponto de iluminação.

*Modelos PROCEL sob consulta.